
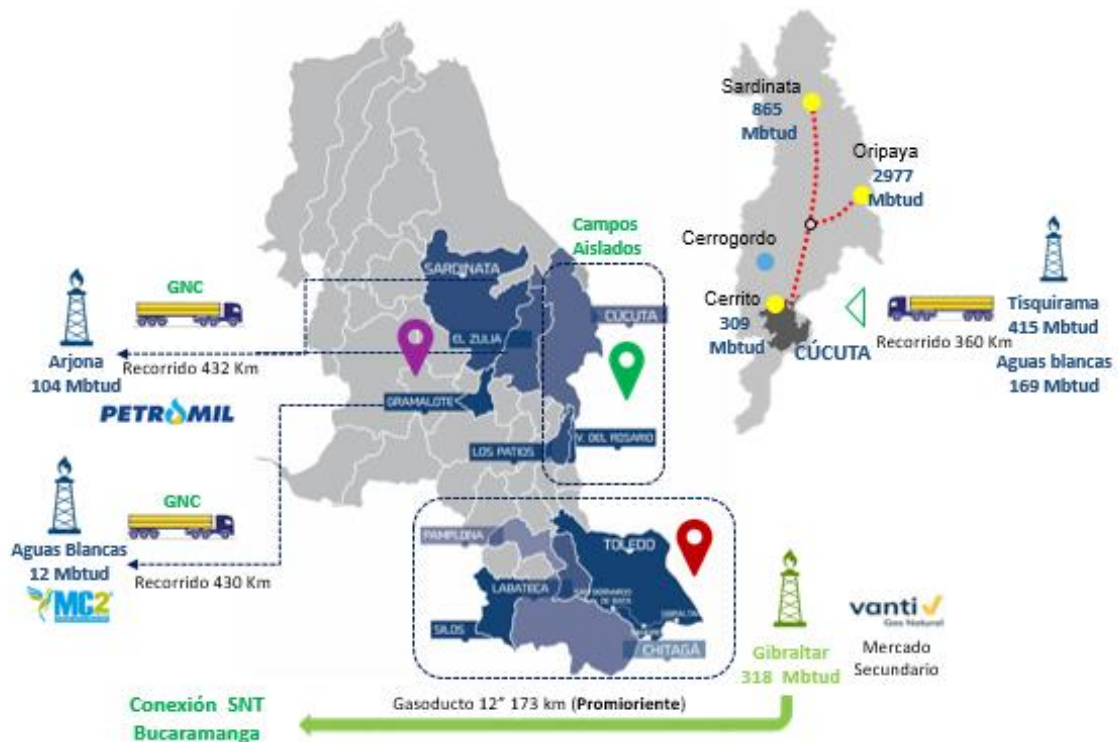



| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | HSEQ | CODIGO: D-HSEQ-32 |
| | ALCANCE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN 05 |
| | | PÁGINA 1 de 4 |

ALCANCE HSEQ

GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P, empresa prestadora de servicio público dedicada a la distribución y comercialización de gas natural combustible a clientes residenciales, comerciales e industriales que atiende los mercados de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Sardinata, Nuevo Gramalote, Samoré, Gibraltar, San Bernardo, Toledo, Labateca, Chitagá, Pamplona y Silos (Norte de Santander).

El abastecimiento del energético gas combustible proviene en un 94% de campos aislados no interconectados al sistema nacional de transporte de los campos menores Oripaya, Sardinata, Cerrito, Arjona, Tisquirama y Aguas blancas y un 6% del campo mayor Gibraltar conectado al sistema nacional de transporte.



| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | HSEQ | CODIGO: D-HSEQ-32 |
| | ALCANCE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN 05 |
| | | PÁGINA 2 de 4 |

COMPOSICIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Gibraltar | <input type="checkbox"/> Estación Distrito Villa Del Rosario |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Patillales | <input type="checkbox"/> Estación Distrito Atalaya |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Chitagá | <input type="checkbox"/> Estación Distrito Comuneros |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Los Silos | <input type="checkbox"/> Estación Distrito Labateca |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Pamplona | <input type="checkbox"/> Estación Distrito Toledo |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Burgueño | <input type="checkbox"/> Estación Descompresión |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate San Bernardo de Bata | <input type="checkbox"/> Estación Descompresora Zulia |
| <input type="checkbox"/> Estación City-Gate Samoré | <input type="checkbox"/> Estación Descompresora Sardinata |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito Cerrito | <input type="checkbox"/> Estación de GNS |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito Cenabastos | <input type="checkbox"/> 31 Kilómetros de gasoducto de |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito Los Patios | acero de diámetro 8", 6" y 4" |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito San Luis | <input type="checkbox"/> 2895 Kilómetros de gasoducto de |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito Molinos | polietileno de diámetros 6", 4", |
| <input type="checkbox"/> Estación Distrito Cundinamarca | 3", 2", 3/4", 1/2" |


El sistema de distribución de Cúcuta y su área Metropolitana esta abastecido por gas natural de 3 campos: Campo Sardinata, Campo Oripaya 2 y Campo Cerrito; la presión de entrega de dichos campos al transportador es aproximadamente de 1200psig en el caso de los campos Sardinata y Oripaya y 400 psi en el caso de Campo Cerrito; la gasoductos virtuales proviene de campo Tisquirama.

El sistema de distribución de Samoré, Gibraltar, San Bernardo, Toledo, Labateca, Chitagá, Pamplona y Silos esta abastecido por gas natural del campo Gibraltar, la presión de entrega de este campo al transportador es aproximadamente de 1200 psig.

Los sistemas de distribución de Gramalote, Zulia y Sardinata son atendidos mediante gasoductos virtuales desde los campos Arjona y Aguas Blancas.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Las condiciones de operación del sistema de distribución son: Presión de operación en redes primarias | 270 psi |
| Presión de operación en redes secundarias | 60 psi |
| Nivel de Odorización | 8mg/m3 |
| Presión en líneas individuales residenciales | Máximo las establecidas en NTC 3838 |

| SEDE PRINCIPAL | |
|-----------------------|--------------------|
| Departamento | Norte de Santander |
| Ciudad | Cúcuta |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | HSEQ | CODIGO: D-HSEQ-32 |
| | ALCANCE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN 05 |
| | | PÁGINA 3 de 4 |

| | |
|-------------------------|--|
| Dirección | Calle 10 No. 5-84 Oficina 201 Edificio Seade |
| Teléfono | 5748888/ 3102286832/ 01 8000 999188 |
| Nombre de la ARL | Seguros Bolívar |


| SEDES | |
|--------------------------|------------------------------|
| Nombre de la Sede | Archivo |
| Departamento | Norte de Santander |
| Ciudad | Cúcuta |
| Dirección | Av. 0 Calle 6- Barrio Latino |
| Teléfono | 5748888 / 01 8000 999188 |

| SEDES | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nombre de la Sede | Cenabastos |
| Departamento | Norte de Santander |
| Ciudad | Cúcuta |
| Dirección | Cenabastos Galpón # 1 |
| Teléfono | 5748888/ 01 8000 999188 |

| SEDES | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombre de la Sede | Zona Industrial |
| Departamento | Norte de Santander |
| Ciudad | Cúcuta |
| Dirección | Av. 4 # 8N-32 Zona Industrial |
| Teléfono | 5748888/ 01 8000 999188 |

| SEDES | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nombre de la Sede | Pamplona |
| Departamento | Norte de Santander |
| Ciudad | Pamplona |
| Dirección | Calle 7 No. 5-27 Centro |
| Teléfono | 5682593 / 01 8000 999188 |

| SEDES | |
|--------------------------|--------------------|
| Nombre de la Sede | Sardinata |
| Departamento | Norte de Santander |

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  | HSEQ | CODIGO: D-HSEQ-32 |
| | ALCANCE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSIÓN 05 |
| | | PÁGINA 4 de 4 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Ciudad | Sardinata |
| Dirección | Calle 4 # 4-72 Centro |
| Teléfono | 3137214556 |

Dra. Claudia Patricia Laguado
Gerente General
Fecha de publicación
31 de Mayo 2022

| Control de Cambios | | | | |
|--|--|---|----------------------------|----------------|
| Descripción del Cambio | Elaboró | Revisó /aprobó | Fecha de aprobación | Versión |
| Emisión Inicial | Lisbeth Villamizar Asistente de calidad | Gerente General Coordinador HSEQ | 28/Agosto/2019 | 01 |
| Cambio de codificación | Karina Contreras Asistente HSEQ | Tatiana Lizcano Jefe HSEQ Claudia Patricia Laguado Gerente General | 16 Abril 2021 | 02 |
| Cambio de alcance de la organización (Gas natural a gas combustible) | Karina Contreras Asistente HSEQ | Tatiana Lizcano Jefe HSEQ Claudia Patricia Laguado Gerente General | 1 Agosto 2021 | 03 |
| Cambio de alcance de la organización (se incluye la estación Gramalote) | Roxana Fernández Asistente HSEQ | Tatiana Lizcano Jefe HSEQ Claudia Patricia Laguado Gerente General | 2 Mayo 2022 | 04 |
| Se incluye la presentación geográfica – mapa, listados de las estaciones | Roxana Fernández Asistente HSEQ | Tatiana Lizcano Jefe HSEQ Claudia Patricia Laguado Gerente General | 31 Mayo 2022 | 05 |